



212901060016



检测报告

报告书号: 20230424-1

样品名称: 贵德县国家双随机任务监督检查抽样检测

受检单位: 贵德县宜家商务宾馆

青海绿元检测技术有限公司



青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20230424-1

一、检测项目基本情况

项目名称	贵德县国家双随机任务监督抽查抽样检测	检测性质	委托检测（自采）
委托单位	贵德县卫生健康综合行政执法大队	联系人	张海云
受检单位	贵德县宜家商务宾馆	联系电话	15597642375
采样地址	贵德县河阴镇纵三路	检测类别	公共场所
采样日期	2023.6.6	分析完成日期	2023.6.19
样品包装/性状	液态：灭菌试管（包装完好）		
检测项目	公共用品用具外观、细菌总数、大肠菌群；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH		
评价依据	《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T37488-2019）		

二、检测分析方法

表 2-1 公共场所卫生检测分析方法一览表

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
1	公共用品用具 细菌总数	GB/T18204.4-2013 3 平皿计数法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
2	公共用品用具 大肠菌群	GB/T18204.4-2013 4 多管发酵法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
3	公共用品用具 金黄色葡萄球菌	GB/T18204.4-2013 5 平皿鉴定法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
4	棉织品 pH	GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液 pH 值的测定	/	pH 计 (LY-YQ008)



青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20230424-1

三、检测结果

表 3-1 检测结果

检测房间号：204 号


序号	检测内容	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	床单	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	100	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
2	被罩	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	105	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
3	枕套	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	105	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
4	浴巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	135	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
5	床单	pH	7.59	6.5-8.5	合格
	被罩	pH	7.67	6.5-8.5	合格
	枕套	pH	7.60	6.5-8.5	合格
	浴巾	pH	7.56	6.5-8.5	合格

编制：李玉秀

审核：韩淑萍

批准：赵文毅

签发日期：2023 年 6 月 27 日



检测报告

报告书号: 20230424-7

样品名称: 贵德县国家双随机任务监督抽查抽样检测

受检单位: 贵德县半岛假日酒店

青海绿元检测技术有限公司



青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20230424-7

一、检测项目基本情况

项目名称	贵德县国家双随机任务监督抽查抽样检测	检测性质	委托检测（自采）
委托单位	贵德县卫生健康综合行政执法大队	联系人	魏富堂
受检单位	贵德县半岛假日酒店	联系电话	18935697321
采样地址	贵德县河阴镇南大街 64 号	检测类别	公共场所
采样日期	2023.6.6	分析完成日期	2023.6.19
样品包装/性状	液态：灭菌试管（包装完好）		
检测项目	公共用品用具外观、细菌总数、大肠菌群；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH		
评价依据	《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T37488-2019）		

二、检测分析方法

表 2-1 公共场所卫生检测分析方法一览表

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
1	公共用品用具 细菌总数	GB/T18204.4-2013 3 平皿计数法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
2	公共用品用具 大肠菌群	GB/T18204.4-2013 4 多管发酵法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
3	公共用品用具 金黄色葡萄球菌	GB/T18204.4-2013 5 平皿鉴定法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
4	棉织品 pH	GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液 pH 值的测定	/	pH 计 (LY-YQ008)

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20230424-7

三、检测结果

表 3-1 检测结果

检测房间号：8506 号

序号	检测内容	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	床单	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	125	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
2	被罩	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	655	≤200	不合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
3	枕套	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	105	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
4	毛巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	125	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
5	浴巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	110	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
6	口杯	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/cm ² ）	4	≤5	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20230424-7

7	茶杯	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/cm ²)	4	≤5	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
8	床单	pH	7.55	6.5-8.5	合格
	被罩	pH	7.50	6.5-8.5	合格
	枕套	pH	7.69	6.5-8.5	合格
	毛巾	pH	7.64	6.5-8.5	合格
	浴巾	pH	7.57	6.5-8.5	合格

检测房间号：8546

序号	检测内容	检测项目/ (单位)	检测结果	限值要求	结果判定
1	床单	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	140	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
2	被罩	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	145	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
3	枕套	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	135	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
4	毛巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	140	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格


青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次: 20230424-7

5	浴巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	125	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
6	口杯	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/cm ²)	3	≤5	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
7	茶杯	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/cm ²)	4	≤5	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格

编制: 李亚平 审核: 韩淑萍 批准: 赵文毅
签发日期: 2023年6月27日



检测报告

报告书号: 20230424-2

样品名称: 贵德县国家双随机任务监督抽查抽样检测

受检单位: 贵德县丹霞宾馆

青海绿元检测技术有限公司



青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次: 20230424-2

一、检测项目基本情况

项目名称	贵德县国家双随机任务监督抽查抽样检测	检测性质	委托检测（自采）
委托单位	贵德县卫生健康综合行政执法大队	联系人	杨海云
受检单位	贵德县丹霞宾馆	联系电话	18909747007
采样地址	贵德县河阴镇纵三路	检测类别	公共场所
采样日期	2023.6.6	分析完成日期	2023.6.19
样品包装/性状	液态：灭菌试管（包装完好）		
检测项目	公共用品用具外观、细菌总数、大肠菌群；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH		
评价依据	《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T37488-2019）		

二、检测分析方法

表 2-1 公共场所卫生检测分析方法一览表

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
1	公共用品用具 细菌总数	GB/T18204.4-2013 3 平皿计数法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
2	公共用品用具 大肠菌群	GB/T18204.4-2013 4 多管发酵法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
3	公共用品用具 金黄色葡萄球菌	GB/T18204.4-2013 5 平皿鉴定法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
4	棉织品 pH	GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液 pH 值的测定	/	pH 计 (LY-YQ008)

三、检测结果

表 3-1 检测结果

检测房间号: 317 号

序号	检测内容	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	床单	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	110	≤200	合格

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次: 20230424-2

		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
2	被罩	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	95	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
3	枕套	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	120	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
4	毛巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	110	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
5	浴巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	85	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
6	床单	pH	7.63	6.5-8.5	合格
	被罩	pH	7.55	6.5-8.5	合格
	枕套	pH	7.66	6.5-8.5	合格
	毛巾	pH	7.70	6.5-8.5	合格
	浴巾	pH	7.61	6.5-8.5	合格

编制:

李玉秀

审核:

韩淑萍


批准:

赵文毅

签发日期: 2023年6月27日



212901060016



检测报告

报告书号: 20230424-6

样品名称: 贵德县国家双随机任务监督检查抽样检测

受检单位: 贵德金睿酒店

青海绿元检测技术有限公司



青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20230424-6

一、检测项目基本情况

项目名称	贵德县国家双随机任务监督抽查抽样检测	检测性质	委托检测（自采）
委托单位	贵德县卫生健康综合行政执法大队	联系人	韩福林
受检单位	贵德金睿酒店	联系电话	17709771077
采样地址	贵德县河东乡梨化小镇	检测类别	公共场所
采样日期	2023.6.6	分析完成日期	2023.6.19
样品包装/性状	液态：灭菌试管（包装完好）		
检测项目：公共用品用具外观、细菌总数、大肠菌群；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH			
评价依据	《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T37488-2019）		

二、检测分析方法

表 2-1 公共场所卫生检测分析方法一览表

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
1	公共用品用具 细菌总数	GB/T18204.4-2013 3 平皿计数法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
2	公共用品用具 大肠菌群	GB/T18204.4-2013 4 多管发酵法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
3	公共用品用具 金黄色葡萄球菌	GB/T18204.4-2013 5 平皿鉴定法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
4	棉织品 pH	GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液 pH 值的测定	/	pH 计 (LY-YQ008)

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20230424-6

三、检测结果

表 3-1 检测结果

检测房间号：108 号

序号	检测内容	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	床单	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	105	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
2	被罩	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	80	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
3	枕套	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	110	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
4	毛巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	95	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
5	浴巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	115	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
6	床单	pH	7.41	6.5-8.5	合格
	被罩	pH	7.55	6.5-8.5	合格
	枕套	pH	7.64	6.5-8.5	合格

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次: 20230424-6

	毛巾	pH	7.63	6.5-8.5	合格
	浴巾	pH	7.63	6.5-8.5	合格

编制:

李玉香

审核:

韩淑萍

批准:

赵文毅


签发日期:

2023 年 6 月 27 日





212901060016



检测报告

报告书号: 20230424-5

样品名称: 贵德县国家双随机任务监督抽查抽样检测

受检单位: 贵德县锦辉假日宾馆

青海绿元检测技术有限公司



青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20230424-5

一、检测项目基本情况

项目名称	贵德县国家双随机任务监督抽查抽样检测	检测性质	委托检测（自采）
委托单位	贵德县卫生健康综合行政执法大队	联系人	马忠
受检单位	贵德县锦辉假日宾馆	联系电话	17797001116
采样地址	贵德县河西镇格尔加村	检测类别	公共场所
采样日期	2023.6.6	分析完成日期	2023.6.19
样品包装/性状	液态：灭菌试管（包装完好）		
检测项目：公共用品用具外观、细菌总数、大肠菌群；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH			
评价依据	《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T37488-2019）		

二、检测分析方法

表 2-1 公共场所卫生检测分析方法一览表

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
1	公共用品用具 细菌总数	GB/T18204.4-2013 3 平皿计数法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
2	公共用品用具 大肠菌群	GB/T18204.4-2013 4 多管发酵法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
3	公共用品用具 金黄色葡萄球菌	GB/T18204.4-2013 5 平皿鉴定法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
4	棉织品 pH	GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液 pH 值的测定	/	pH 计 (LY-YQ008)

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20230424-5

三、检测结果

表 3-1 检测结果

检测房间号：8211 号

序号	检测内容	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	床单	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	90	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
2	被罩	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	120	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
3	枕套	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	110	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
4	毛巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	135	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
5	浴巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	135	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
6	口杯	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/cm ² ）	3	≤5	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格



青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次: 20230424-5


7	茶杯	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/cm ²)	4	≤5	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
8	床单	pH	7.70	6.5-8.5	合格
	被罩	pH	7.58	6.5-8.5	合格
	枕套	pH	7.69	6.5-8.5	合格
	毛巾	pH	7.66	6.5-8.5	合格
	浴巾	pH	7.77	6.5-8.5	合格

编制: 李玉秀 审核: 韩淑萍 批准: 赵文毅
签发日期: 2023年 6 月 27 日





212301060016



检测报告

报告书号: 20230424-3

样品名称: 贵德县国家双随机任务监督抽查抽样检测

受检单位: 贵德县华联超市

青海绿元检测技术有限公司



青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20230424-3

一、检测项目基本情况

项目名称	贵德县国家双随机任务监督抽查抽样检测	检测性质	委托检测（自采）
委托单位	贵德县卫生健康综合行政执法大队	联系人	刘兴会
受检单位	贵德县华联超市	联系电话	13910007621
采样地址	贵德县河阴镇纵四路(农贸市场负一楼)	检测类别	公共场所
采样日期	2023.6.6	分析完成日期	2023.6.19
样品包装/性状	液态：大泡吸收管（密封、避光保存）、活性炭吸附管		
检测项目：室内空气中 CO ₂ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯			
评价依据	《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T37488-2019） 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）		

二、检测分析方法

表 2-1 公共场所卫生检测分析方法一览表

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
1	二氧化碳	GB/T18204.2-2014 4.1 不分光红外分析法	/	便携式红外 CO/CO ₂ 分析 (LY-YQ001)
2	甲醛	GB/T18204.2-2014 7.2 酚试剂分光光度法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	722N 分光光度计 (LY-YQ007)
3	苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	气相色谱仪 (LY-YQ030)
4	甲苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	气相色谱仪 (LY-YQ030)
5	二甲苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	气相色谱仪 (LY-YQ030)



三、检测结果

表 3-1 检测结果

检测区域：水果区

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次: 20230424-3

序号	检测内容	检测项目/ (单位)	检测结果	限值要求	结果判定
1	空气	CO ₂ (%)	0.028	≤0.15	
		甲醛 (mg/m ³)	0.026	≤0.10	
		苯 (mg/m ³)	0.021	≤0.11	
		甲苯 (mg/m ³)	0.087	≤0.20	
		二甲苯 (mg/m ³)	0.065	≤0.20	

检测区域: 散货区

序号	检测内容	检测项目/ (单位)	检测结果	限值要求	结果判定
1	空气	CO ₂ (%)	0.013	≤0.15	
		甲醛 (mg/m ³)	0.037	≤0.10	
		苯 (mg/m ³)	0.019	≤0.11	
		甲苯 (mg/m ³)	0.080	≤0.20	
		二甲苯 (mg/m ³)	0.072	≤0.20	

检测区域: 百货区

序号	检测内容	检测项目/ (单位)	检测结果	限值要求	结果判定
1	空气	CO ₂ (%)	0.018	≤0.15	
		甲醛 (mg/m ³)	0.026	≤0.10	
		苯 (mg/m ³)	0.023	≤0.11	
		甲苯 (mg/m ³)	0.081	≤0.20	
		二甲苯 (mg/m ³)	0.068	≤0.20	

编制:

李玉香


审核:

韩淑萍

批准:

赵文毅

签发日期: 2023年6月27日



检测报告

报告书号: 20230424-4

样品名称: 贵德县国家双随机任务监督抽查抽样检测

受检单位: 贵德县好再来发艺

青海绿元检测技术有限公司



青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20230424-4

一、检测项目基本情况

项目名称	贵德县国家双随机任务监督抽查抽样检测	检测性质	委托检测（自采）
委托单位	贵德县卫生健康综合行政执法大队	联系人	王满仓
受检单位	贵德县好再来发艺	联系电话	13997441431
采样地址	贵德县河阴镇迎宾西路	检测类别	公共场所
采样日期	2023.6.6	分析完成日期	2023.6.19
样品包装/性状	液态：灭菌试管（包装完好）		
检测项目：公共用品用具外观、细菌总数、大肠菌群；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌			
评价依据	《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T37488-2019）		

二、检测分析方法

表 2-1 公共场所卫生检测分析方法一览表

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
1	公共用品用具 细菌总数	GB/T18204.4-2013 3 平皿计数法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
2	公共用品用具 大肠菌群	GB/T18204.4-2013 4 多管发酵法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
3	公共用品用具 金黄色葡萄球菌	GB/T18204.4-2013 5 平皿鉴定法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
4	棉织品 pH	GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液 pH 值的测定	/	pH 计 (LY-YQ008)

三、检测结果

表 3-1 检测结果

序号	检测内容	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	推子	细菌总数（CFU/25cm ² ）	100	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20230424-4

2	剪刀	细菌总数 (CFU/25cm ²)	130	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
3	梳子	细菌总数 (CFU/25cm ²)	105	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格
4	围布	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	140	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	合格

编制：李玉香 审核：韩淑萍 批准：赵文毅
签发日期：2023年 6 月 27 日





检测报告

报告书号: 20230424-16

样品名称: 贵德县国家双随机任务监督抽查抽样检测

受检单位: 青海旅投文体旅游运营管理有限公司

青海绿元检测技术有限公司



青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20230255-16

一、检测项目基本情况

项目名称	贵德县国家双随机任务监督抽查抽样检测	检测性质	委托检测（自采）
委托单位	贵德县卫生健康综合行政执法大队	联系人	惠冬梅
受检单位	青海旅投文体旅游运营管理有限公司	联系电话	18197379036
采样地址	贵德县河阴镇迎宾东路（县政府办公楼）	检测类别	公共场所
采样日期	2023.6.8	分析完成日期	2023.6.19
样品包装/性状	液态：无菌采样瓶		
检测项目：游泳池水 pH、浑浊度、游离性余氯、尿素、细菌总数、大肠菌群；			
评价依据	《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T37488-2019） 《游泳池水质标准》（CJ/T244-2016）		

二、检测分析方法

表 2-1 公共场所卫生检测分析方法一览表

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
1	pH 值	GB/T18204.1-2013 5.1 玻璃电极法	/	pH 计 (LY-YQ008)
2	浑浊度	GB/T18204.1-2013 2.1 散射法-福尔马肼标准	/	浊度仪 (LY-YQ019)
3	游离性余氯	GB/T5750.11-2006 1.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	/	722N 分光光度计 (LY-YQ007)
4	尿素	GB/T18204.2-2014 13	/	722N 分光光度计 (LY-YQ007)
5	池水菌落总数	GB/T18204.9-2000 游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
6	池水大肠菌群	GB/T18204.10-2000 游泳池水微生物检验方法 大肠菌群测定	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次: 20230255-16

三、检测结果

表 3-1 检测结果

采样点位: 池边

序号	检测内容	检测项目/ (单位)	检测结果	限值要求	结果判定
1	游泳池水	浊度 (NTU)	0.90	≤ 1	合格
		pH 值	7.43	7.0-7.8	合格
		尿素 (mg/L)	0.80	≤ 3.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	57	≤ 300	合格
		总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出	合格
		游离性余氯 (mg/L)	0.46	0.3~1.0	合格

编制:

李亚东

审核:

批准:

赵文毅

签发日期: 2023年 6 月 27 日





212901060016



检测报告

报告书号: 20230424-8

样品名称: 贵德县国家双随机任务监督抽查抽样检测

受检单位: 贵德县洁康餐具消毒有限公司

青海绿元检测技术有限公司



青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20230424-8

一、检测项目基本情况

项目名称	贵德县国家双随机任务监督抽查抽样检测	检测性质	委托检测（自采）
委托单位	贵德县卫生健康综合行政执法大队	联系人	央智措
受检单位	贵德县洁康餐具消毒有限公司	联系电话	18009741656
采样地址	贵德县河阴镇郭拉村三和小区	检测类别	消毒餐（饮）具检测
采样日期	2023.6.6	分析完成日期	2023.6.19
样品包装/性状	液态：灭菌生理盐水（包装完好）		
检测项目：游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、沙门氏菌			
评价依据	《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》（GB 14934-2016）		

二、检测分析方法

表 2-1 公共场所卫生检测分析方法一览表

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
1	游离性余氯	GB/T 5750.11-2006 1.1	/	/
2	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 10.1	/	浊度仪 (LY-YQ019)
3	大肠菌群	GB 14934-2016 附录 B	/	/
4	沙门氏菌	GB 14934-2016 附录 C	/	/

三、检测结果

表 3-1 检测结果

检测区域：大众成品库

序号	检测内容	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
----	------	-----------	------	------	------

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20230424-8

四件套	碗	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		游离性余氯 (mg/100cm ²)	0.021	≤0.03	合格
		阴离子合成洗涤剂 (mg/100cm ²)	未检出	不得检出	合格
		大肠菌群 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
	盘子	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		游离性余氯 (mg/100cm ²)	0.023	≤0.03	合格
		阴离子合成洗涤剂 (mg/100cm ²)	未检出	不得检出	合格
		大肠菌群 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
	勺子	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		游离性余氯 (mg/100cm ²)	0.025	≤0.03	合格
		阴离子合成洗涤剂 (mg/100cm ²)	未检出	不得检出	合格
		大肠菌群 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
	杯子	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		游离性余氯 (mg/100cm ²)	0.016	≤0.03	合格
		阴离子合成洗涤剂 (mg/100cm ²)	未检出	不得检出	合格
		大肠菌群 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
碗	八斗碗	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		游离性余氯 (mg/100cm ²)	0.018	≤0.03	合格
		阴离子合成洗涤剂 (mg/100cm ²)	未检出	不得检出	合格

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20230424-8

三件套		大肠菌群 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
	碗	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		游离性余氯 (mg/100cm ²)	0.022	≤0.03	合格
		阴离子合成洗涤剂 (mg/100cm ²)	未检出	不得检出	合格
		大肠菌群 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
	盘子	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		游离性余氯 (mg/100cm ²)	0.021	≤0.03	合格
		阴离子合成洗涤剂 (mg/100cm ²)	未检出	不得检出	合格
		大肠菌群 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
	勺子	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		游离性余氯 (mg/100cm ²)	0.024	≤0.03	合格
		阴离子合成洗涤剂 (mg/100cm ²)	未检出	不得检出	合格
		大肠菌群 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格

检测区域：清真成品库

序号	检测内容	检测项目/ (单位)	检测结果	限值要求	结果判定
	碗	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		游离性余氯 (mg/100cm ²)	0.020	≤0.03	合格
		阴离子合成洗涤剂 (mg/100cm ²)	未检出	不得检出	合格
		大肠菌群 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20230424-8

四件套	盘子	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		游离性余氯 (mg/100cm ²)	0.022	≤0.03	合格
		阴离子合成洗涤剂 (mg/100cm ²)	未检出	不得检出	合格
		大肠菌群 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
	勺子	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		游离性余氯 (mg/100cm ²)	0.016	≤0.03	合格
		阴离子合成洗涤剂 (mg/100cm ²)	未检出	不得检出	合格
		大肠菌群 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
	杯子	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		游离性余氯 (mg/100cm ²)	0.015	≤0.03	合格
		阴离子合成洗涤剂 (mg/100cm ²)	未检出	不得检出	合格
		大肠菌群 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
三件套	碗	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		游离性余氯 (mg/100cm ²)	0.020	≤0.03	合格
		阴离子合成洗涤剂 (mg/100cm ²)	未检出	不得检出	合格
		大肠菌群 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
	盘子	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		游离性余氯 (mg/100cm ²)	0.021	≤0.03	合格
		阴离子合成洗涤剂 (mg/100cm ²)	未检出	不得检出	合格

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次: 20230424-8

		大肠菌群 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
	勺子	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		游离性余氯 (mg/100cm ²)	0.023	≤0.03	合格
		阴离子合成洗涤剂 (mg/100cm ²)	未检出	不得检出	合格
		大肠菌群 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
碗	牛肉面碗	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		游离性余氯 (mg/100cm ²)	0.022	≤0.03	合格
		阴离子合成洗涤剂 (mg/100cm ²)	未检出	不得检出	合格
		大肠菌群 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌 (/50cm ²)	未检出	不得检出	合格

编制: 李玉秀

审核: 韩淑萍

批准: 赵文毅

签发日期: 2023年6月27日



谱测检测
PUCE TESTING



172900140048

检测报告

INSPECTION REPORT

报告编号: 20231389

样品名称: 贵德县水厂 (岗拉水厂)

检验类型: 委托检测

送样单位: 青海绿元检测技术有限公司

报告日期: 2023-6-14

青海谱测检测有限公司

Qinghai PuceTesting Co., Ltd.

检测报告


报告编号：20231389

第 1 页，共 3 页

样品名称	贵德县水厂（岗拉水厂）	采样人	赵文毅、王兆波
		采样日期	2023.6.6
送（抽）样单位	青海绿元检测技术有限公司	检验类型	委托检测
送（抽）样地点	——	送（抽）样方式	送样
样品数量	2L+0.5L*2 无菌袋	送（抽）样人	吕敬琦
送（抽）样日期	2023-6-7	报告日期	2023-6-14
注：送检样品及相关信息由委托方提供及确认，公司不承担证实其完整性、真实性的责任。			
检验项目	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铅、汞、六价铬、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、溴酸盐		
综合判断依据	GB5749-2022		
所用主要仪器	电感耦合等离子体质谱仪、气相色谱仪、流动注射仪、pH 计、浊度计、电子分析天平、生化培养箱等		
检验结论	经检验，所检项目符合 GB5749-2022 相关要求。		
备注	——		

编制： 瑞琪

复核： 熊英

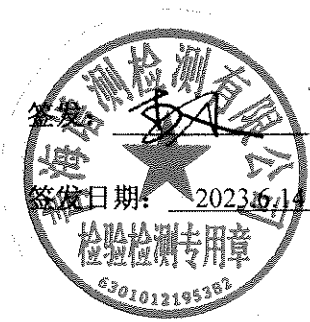


检测报告

报告编号: 20231389

第2页, 共3页

序号	检测项目 (单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
1	色度 (度)	GB/T5750.4-2006	≤ 15	<5	合格	——
2	浑浊度 (NTU)	GB/T5750.4-2006	≤ 1	0	合格	——
3	臭和味	GB/T5750.4-2006	无异臭, 异味	无	合格	——
4	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006	无	无	合格	——
5	pH 值 (25℃)	GB/T5750.4-2006	6.5-8.5	7.69	合格	——
6	总硬度 (mg/L)	GB/T5750.4-2006	≤ 450	313	合格	——
7	溶解性总固体 (mg/L)	GB/T5750.4-2006	≤ 1000	348	合格	——
8	溴酸盐 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	≤ 0.01	未检出	合格	检出限: 0.002 mg/L
9	氯酸盐 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	≤ 0.7	0.286	合格	——
10	铁 (mg/L)	GB/T5750.6-2006	≤ 0.3	未检出	合格	检出限: 0.9μg/L
11	锰 (mg/L)	GB/T5750.6-2006	≤ 0.1	未检出	合格	检出限: 0.06μg/L
12	铜 (mg/L)	GB/T5750.6-2006	≤ 1.0	未检出	合格	检出限: 0.06μg/L
13	铝 (mg/L)	GB/T5750.6-2006	≤ 0.2	0.00977	合格	——
14	锌 (mg/L)	GB/T5750.6-2006	≤ 1.0	0.00734	合格	——
15	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)	GB/T5750.7-2006	≤ 3	1.01	合格	——
16	氨 (以 N 计 mg/L)	HJ666-2013	≤ 0.5	0.0594	合格	——
17	铅 (mg/L)	GB/T5750.6-2006	≤ 0.01	未检出	合格	检出限: 0.07μg/L
18	砷 (mg/L)	GB/T5750.6-2006	≤ 0.01	未检出	合格	检出限: 0.06μg/L
19	镉 (mg/L)	GB/T5750.6-2006	≤ 0.005	未检出	合格	检出限: 0.06μg/L
20	汞 (mg/L)	GB/T5750.6-2006	≤ 0.001	未检出	合格	检出限: 0.07μg/L
21	亚氯酸盐 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	≤ 0.7	未检出	合格	检出限: 0.002 mg/L
22	氟化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2006	≤ 1.0	0.356	合格	——
23	硝酸盐 (以 N 计 mg/L)	GB/T5750.5-2006	≤ 10	2.48	合格	——
24	三氯甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	≤ 0.06	0.00053	合格	——



检测报告

报告编号: 20231389

第3页, 共3页

序号	检测项目 (单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
25	一氯二溴甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	≤ 0.1	未检出	合格	检出限: 0.3 μ g/L
26	二氯乙酸 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	≤ 0.05	未检出	合格	检出限: 2.0 μ g/L
27	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和 mg/L)	GB/T5750.10-2006	≤ 1	未检出	合格	检出限: 6.0 μ g/L
28	三氯乙酸 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	≤ 0.1	未检出	合格	检出限: 1.0 μ g/L
29	三溴甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	≤ 0.1	未检出	合格	检出限: 6.0 μ g/L
30	二氯一溴甲烷 (mg/L)	GB/T5750.10-2006	≤ 0.06	未检出	合格	检出限: 1.00 μ g/L
31	六价铬 (mg/L)	HJ908-2017	≤ 0.05	0.017	合格	——
32	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2006	≤ 100	94	合格	——
33	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006	不得检出	未检出	合格	——
34	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006	不得检出	未检出	合格	——
—————以下空白—————						
备注	——					



212901060016



检测报告

报告书号: 20230424-10

样品名称: 贵德县河阴寄宿制学校教学环境卫生检测

受检单位: 贵德县河阴寄宿制学校



青海绿元检测技术有限公司



青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20230424-10

三、检测结果

表 3-1 检测结果

二（1）班

序号	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	教室人均面积（m ² ）	1.17	≥1.15	合格
2	教室采光系数（%）	3.88	≥2.0	合格
3	教室窗地面积比（%）	0.25	≥0.2	合格
4	教室后墙壁反射比（%）	0.79	0.7-0.8	合格
5	灯桌间距（m）	2.12	≥1.7	合格
6	黑板面平均照度（lx）	375	≥500	不合格
7	课桌面平均照度（lx）	381	≥300	合格

七（4）班

序号	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	教室人均面积（m ² ）	1.16	≥1.12	合格
2	教室采光系数（%）	2.18	≥2.0	合格
3	教室窗地面积比（%）	0.25	≥0.2	合格
4	教室后墙壁反射比（%）	0.74	0.7-0.8	合格
5	灯桌间距（m）	2.09	≥1.7	合格
6	黑板面平均照度（lx）	354	≥500	不合格
7	课桌面平均照度（lx）	413	≥300	合格

八（7）班

序号	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	教室人均面积（m ² ）	1.10	≥1.12	不合格
2	教室采光系数（%）	17.73	≥2.0	合格
3	教室窗地面积比（%）	0.21	≥0.2	合格
4	教室后墙壁反射比（%）	0.75	0.7-0.8	合格
5	灯桌间距（m）	1.94	≥1.7	合格
6	黑板面平均照度（lx）	340	≥500	不合格
7	课桌面平均照度（lx）	609	≥300	合格

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20230424-10

一、检测项目基本情况

项目名称	贵德县河阴寄宿制学校教学环境 卫生检测	检测性质	委托检测
委托单位	贵南县卫生健康综合行政执法队	联系人	李洪林
受检单位	贵德县河阴寄宿制学校	联系电话	15509741388
检测地址	青海省海南州贵德县河阴镇祥云 路 58 号	检测类别	学校教学环境
检测日期	2023.6.6	分析完成日期	2023.6.14
检测项目：教室人均面积、教室采光系数、窗地面积比、教室后墙反射比、灯桌 间距、黑板面平均照度、课桌面平均照度；			
评价依据	《2022 年国家学校体育卫生条件试行基本标准》 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010） 《中小学校建筑设计规范》（GB 50099-2011）		

二、检测分析方法

序号	检测项目	检测分析方法依据	分析仪器名称/ 编号
1	教室人均面积	《学校卫生综合评价》 （GB/T18205-2012）4.2.3.3.2 评价方法	激光测距仪 （LY-YQ042）
2	教室采光系数	《采光测量方法》 GB/T5699-2017 6.4 采光系数	照度计 （LY-YQ015）
3	教室窗地面积比	《中小学校教室采光和照明卫生标 准》（GB7793-2010）4.3 教室窗地面 积比	激光测距仪 （LY-YQ042）
4	教室后墙壁反射 比	《照明测量方法》 GB/T 5700-2008 6.3.4 照度计法	照度计 （LY-YQ015）
5	灯桌间距	《中小学校建筑设计规范》 （GB 50099-2011）9.3.4.5 灯桌间距	激光测距仪 （LY-YQ042）
6	黑板面平均照度	《照明测量方法》 GB/T 5700-2008 6.1 照度的测量	照度计 （LY-YQ015）
7	课桌面平均照度	《照明测量方法》 GB/T 5700-2008 6.1 照度的测量	照度计 （LY-YQ015）

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次: 20230424-10

八(3)班

序号	检测项目/(单位)	检测结果	限值要求	结果判定
1	教室人均面积 (m ²)	1.17	≥1.12	合格
2	教室采光系数 (%)	13.32	≥2.0	合格
3	教室窗地面积比 (%)	0.21	≥0.2	合格
4	教室后墙壁反射比 (%)	0.73	0.7-0.8	合格
5	灯桌间距 (m)	1.89	≥1.7	合格
6	黑板面平均照度 (lx)	349	≥500	不合格
7	课桌面平均照度 (lx)	500	≥300	合格

一(2)班

序号	检测项目/(单位)	检测结果	限值要求	结果判定
1	教室人均面积 (m ²)	1.33	≥1.15	合格
2	教室采光系数 (%)	13.32	≥2.0	合格
3	教室窗地面积比 (%)	0.16	≥0.2	不合格
4	教室后墙壁反射比 (%)	0.73	0.7-0.8	合格
5	灯桌间距 (m)	1.86	≥1.7	合格
6	黑板面平均照度 (lx)	397	≥500	不合格
7	课桌面平均照度 (lx)	446	≥300	合格

九(1)班

序号	检测项目/(单位)	检测结果	限值要求	结果判定
1	教室人均面积 (m ²)	1.25	≥1.12	合格
2	教室采光系数 (%)	7.62	≥2.0	合格
3	教室窗地面积比 (%)	0.16	≥0.2	不合格
4	教室后墙壁反射比 (%)	0.74	0.7-0.8	合格
5	灯桌间距 (m)	2.44	≥1.7	合格
6	黑板面平均照度 (lx)	174	≥500	不合格
7	课桌面平均照度 (lx)	244	≥300	不合格

编制:

李玉芳

审核:

韩淑萍

批准:

王亚敏

签发日期: 2023年6月27日